


# TR - 1

(RW- 4 x 12)

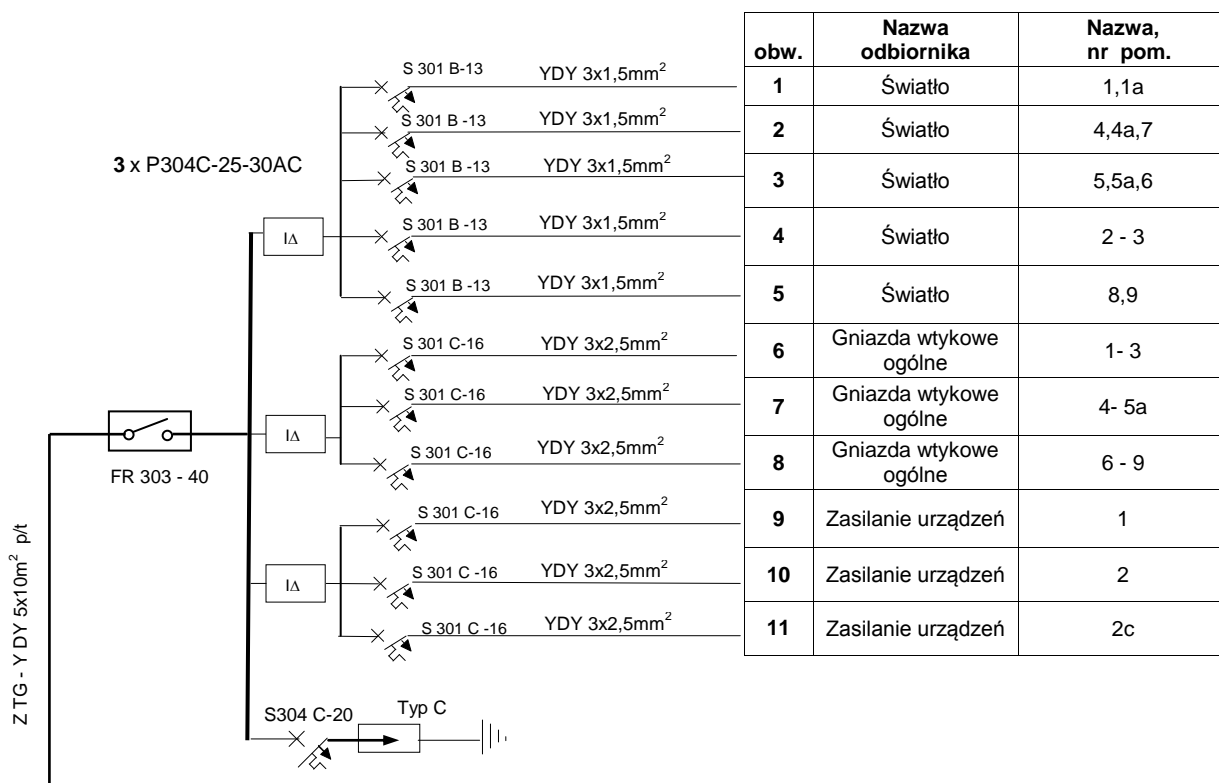

Dodatkowa ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej przyjęto:  
**„samoczynne szybki wyłączenie zasilania „**  
 poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych  
 i urządzeń różnicowoprądowych.

Obiekt: <i>budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>	Nr rysunku:  <b>E - 2</b>
Adres: <i>Łęczyca, ul. Kaliska 13</i>	
Instalacja: <i>Remont Instalacji elektrycznej</i>	
<b>Schemat ideowy Tablicy TR-1</b>	Data: <i>XII - 2010</i>
	Opracował: <b>Jerzy Krzemiński</b> <i>Upr. 349/73</i>