


TR- 4 (RW- 4 x 12)

3 x P304C-25-30AC

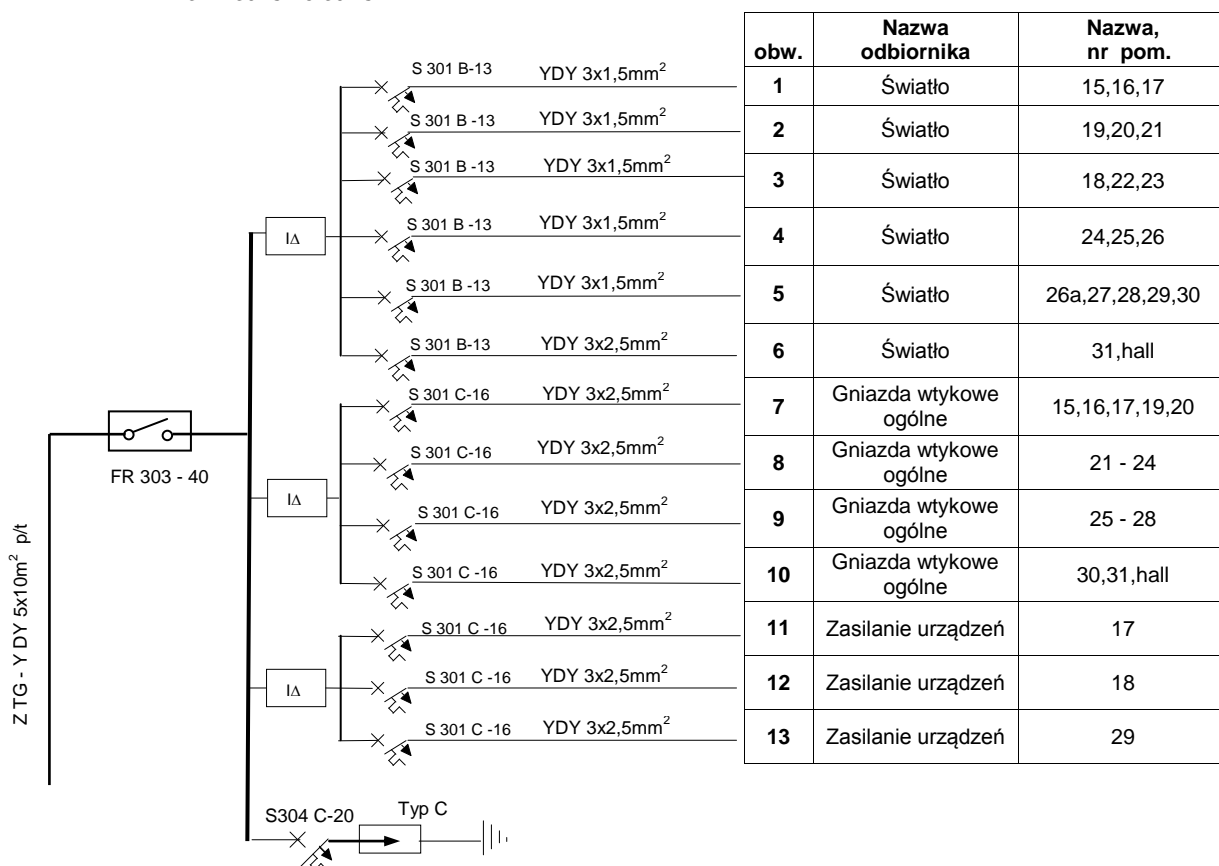

Dodatkowa ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej przyjęto:
„samoczynne szybki wyłączenie zasilania „
 poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych
 i urządzeń różnicowoprądowych.

Obiekt: <i>budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i> Adres: <i>Łęczyca, ul. Kaliska 13</i> Instalacja: <i>Remont Instalacji elektrycznej</i>		Nr rysunku: E - 5
Schemat ideowy Tablicy TR-4	Data: XII - 2010	Opracował: Jerzy Krzemiński Upr. 349/73