


## TR- 3 (RW- 4 x 12)

3 x P304C-25-30AC

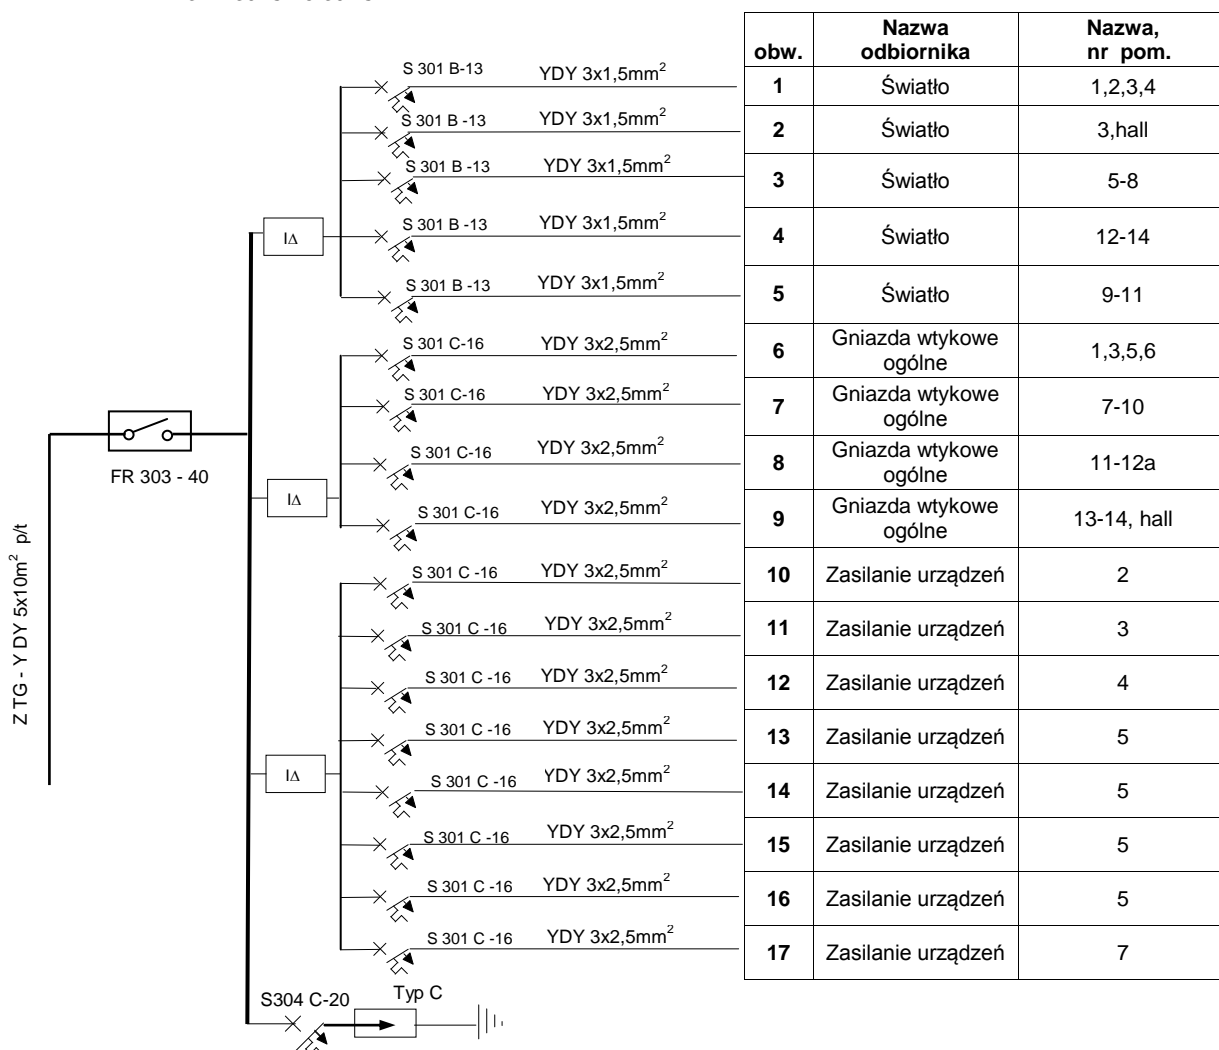

Dodatkowa ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej przyjęto:  
**„samoczynne szybki wyłączenie zasilania „**  
 poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych  
 i urządzeń różnicowoprądowych.

Obiekt: <i>budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i> Adres: <i>Łęczyca, ul. Kaliska 13</i> Instalacja: <i>Remont Instalacji elektrycznej</i>		Nr rysunku:  <b>E - 4</b>
<b>Schemat ideowy Tablicy TR-3</b>	Data: <i>XII - 2010</i>	Opracował: <b>Jerzy Krzemiński</b> Upr. 349/73