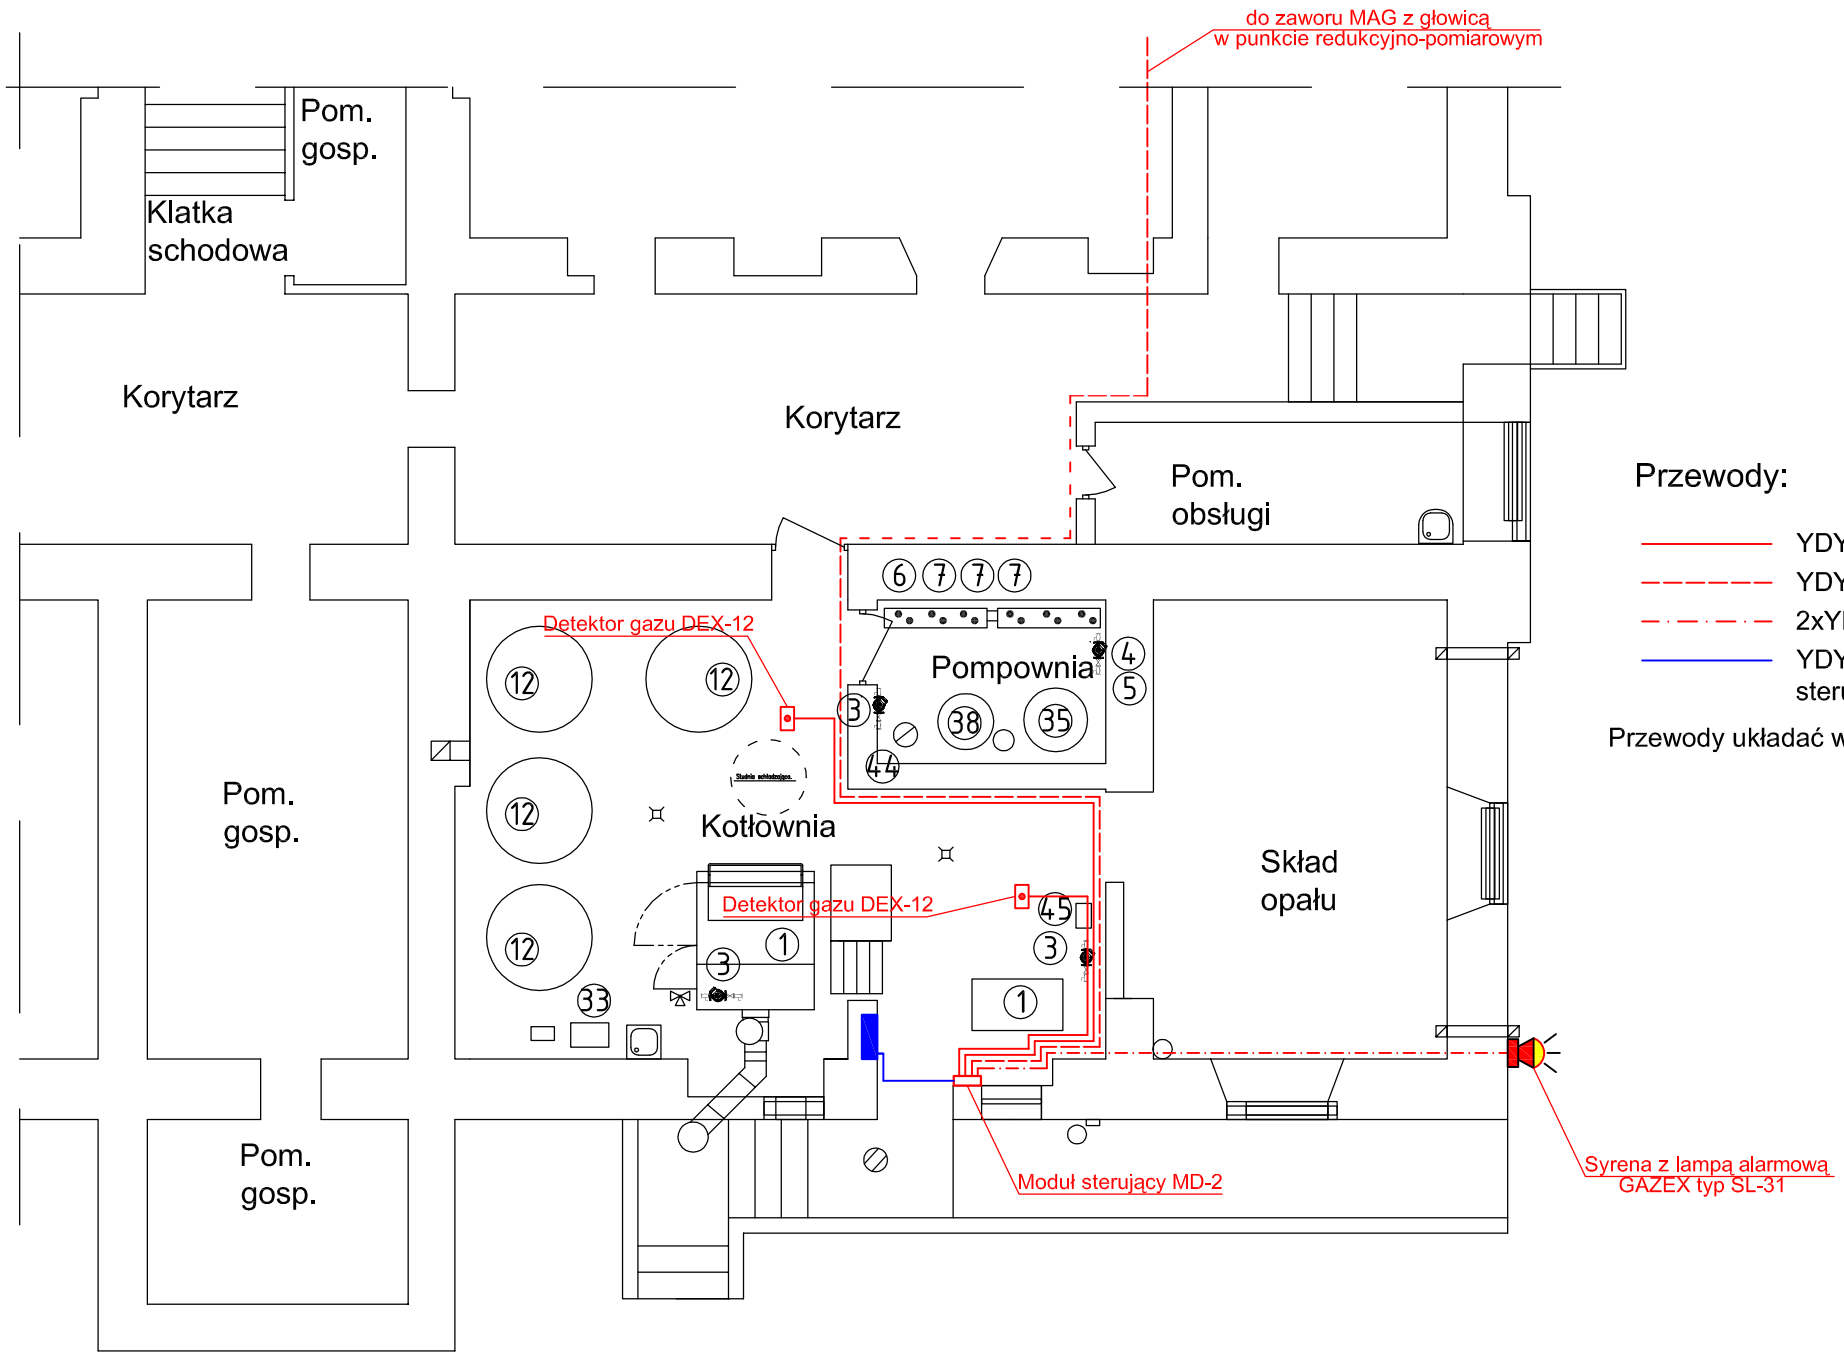

Przewody:

- YDY 2x1,0mm^2 do podłączenia detektora gazu
- YDY 2x2,5mm^2 do podłączenia zaworu MAG
- 2xYDY 2x1,0mm^2 do podłączenia sygnalizatora
- YDY 2x1,5mm^2 do podłączenia modułu sterującego MD-2

Przewody układać w rurkach elektroinstalacyjnych na tynku

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

„Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła" - Projekt kotłowni.

Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Plan instalacji systemu bezpieczeństwa gozowego - rzut piwnic		1:100	5E
Imię i nazwisko projektanta:	**Specjalność i numer uprawnień:**	**Data:**	**Podpis:**
Henryk Kopczyński	68/89	wrzesień 2012	
mgr inż. Michał Zapędowski	asystent projektanta	wrzesień 2012	